


TANK



ACCUMULI IMPIANTO CALDO E FREDDO / SYSTEM STORAGE TANKS HOT AND COLD

Gli accumuli utilizzati come separatori di impianto oppure di stoccaggio energia, sono tutti di classe A isolati con poliuretano rigido di forte spessore a cellule chiuse esente da CFC e HCFC non removibile con resistenza al fuoco Classe B3 secondo DIN4102.

Storage units used as plant separators or energy storage, are all class A insulated with thick closed-cell rigid polyurethane free of and non removable CFC and HCFC with fire resistance Class B3 according to DIN4102.

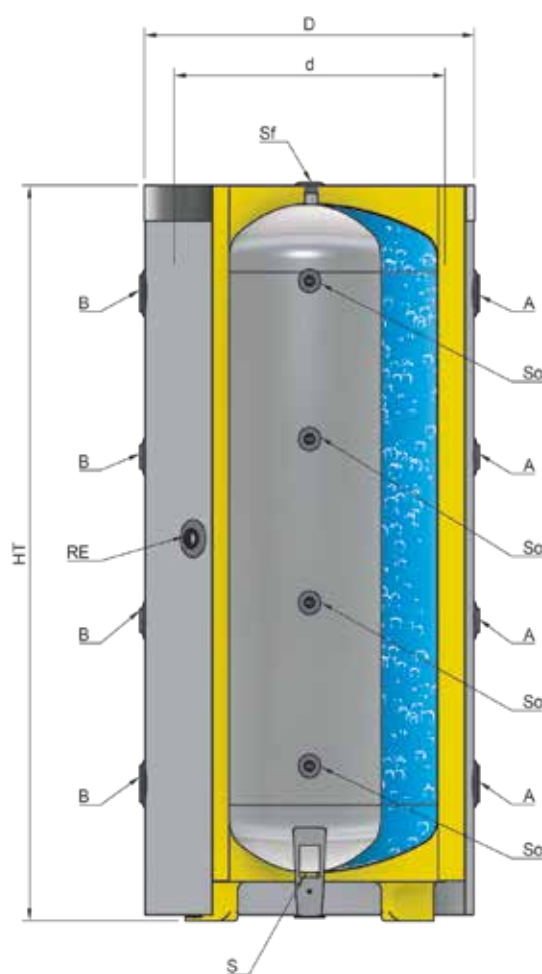

TANK

MODELLO / MODEL		100	200	300	500	800	1000	1500
Capacità effettiva volano termico / Effective thermal flywheel capacity	lt	110	180	280	481	748	924	1436
d Diametro senza isolamento / Diameter without insulation	mm	400	450	550	650	800	800	950
D Diametro con isolamento RF / Diameter with RF insulation	mm	-	-	-	-	1050	1050	1200
D Diametro con isolamento RG / Diameter with RG insulation	mm	500	540	640	785	980	980	1170
K Altezza in ribaltamento / Tipping height	mm	1254	1482	1585	1950	2067	2299	2661
HT Altezza totale / Total height	mm	1150	1380	1450	1800	1820	2080	2390
Peso indicativo / Approximate weight	kg	35	50	80	95	150	170	230
Connessioni / Connections								
A Connessione attacchi d'uso / Use connector connections		G1 ^{1/2}	G1 ^{1/2}	G2 ^{1/2}	G3 ^{1/2}	G3 ^{1/2}	G3 ^{1/2}	G4 ^{1/2}
B Connessione attacchi d'uso / Use connector connections		G1 ^{1/2}	G1 ^{1/2}	G1 ^{1/2}	G2 ^{1/2}	G2 ^{1/2}	G2 ^{1/2}	G3 ^{1/2}
Sf Connessione sfiato / Vent connection		G1 ^{1/4}	G1 ^{1/4}	G1 ^{1/4}	G1 ^{1/4}	G1 ^{1/4}	G1 ^{1/4}	G1 ^{1/4}
So Connessione sonda / Probe connection		G1/2 ^{1/2}	G1/2 ^{1/2}	G1/2 ^{1/2}	G1/2 ^{1/2}	G1/2 ^{1/2}	G1/2 ^{1/2}	G1/2 ^{1/2}
RE Resistenza elettrica / Electric heater		G1 ^{1/2}	G1 ^{1/2}	G1 ^{1/2}	G1 ^{1/2}	G1 ^{1/2}	G1 ^{1/2}	G1 ^{1/2}
S Scarico / Drain		G1 ^{1/4}	G1 ^{1/4}	G1 ^{1/4}	G1 ^{1/4}	G1 ^{1/4}	G1 ^{1/4}	G1 ^{1/4}
Dati tecnici / Technical data								
PE Press. max. eserc. volano termico / Max. operating pressure thermal flywheel	bar	6						
TE Temperatura max. di esercizio / Max. operating temperature	°C	95						
TE Temperatura min. di esercizio / Min. operating temperature	°C	-10						

TANK

MODELLO MODEL		LITRI LITRES	CODICE CODE	
TANK AHC 100	Accumuli Impianto caldo e freddo System storage tanks hot and cold	100	7725488	
TANK AHC 200		200	7725489	
TANK AHC 300		300	7725490	
TANK AHC 500		500	7725491	
TANK AHC 800		800	7725492	
TANK AHC 1000		1000	7725493	
TANK AHC 1500		1500	7725494	